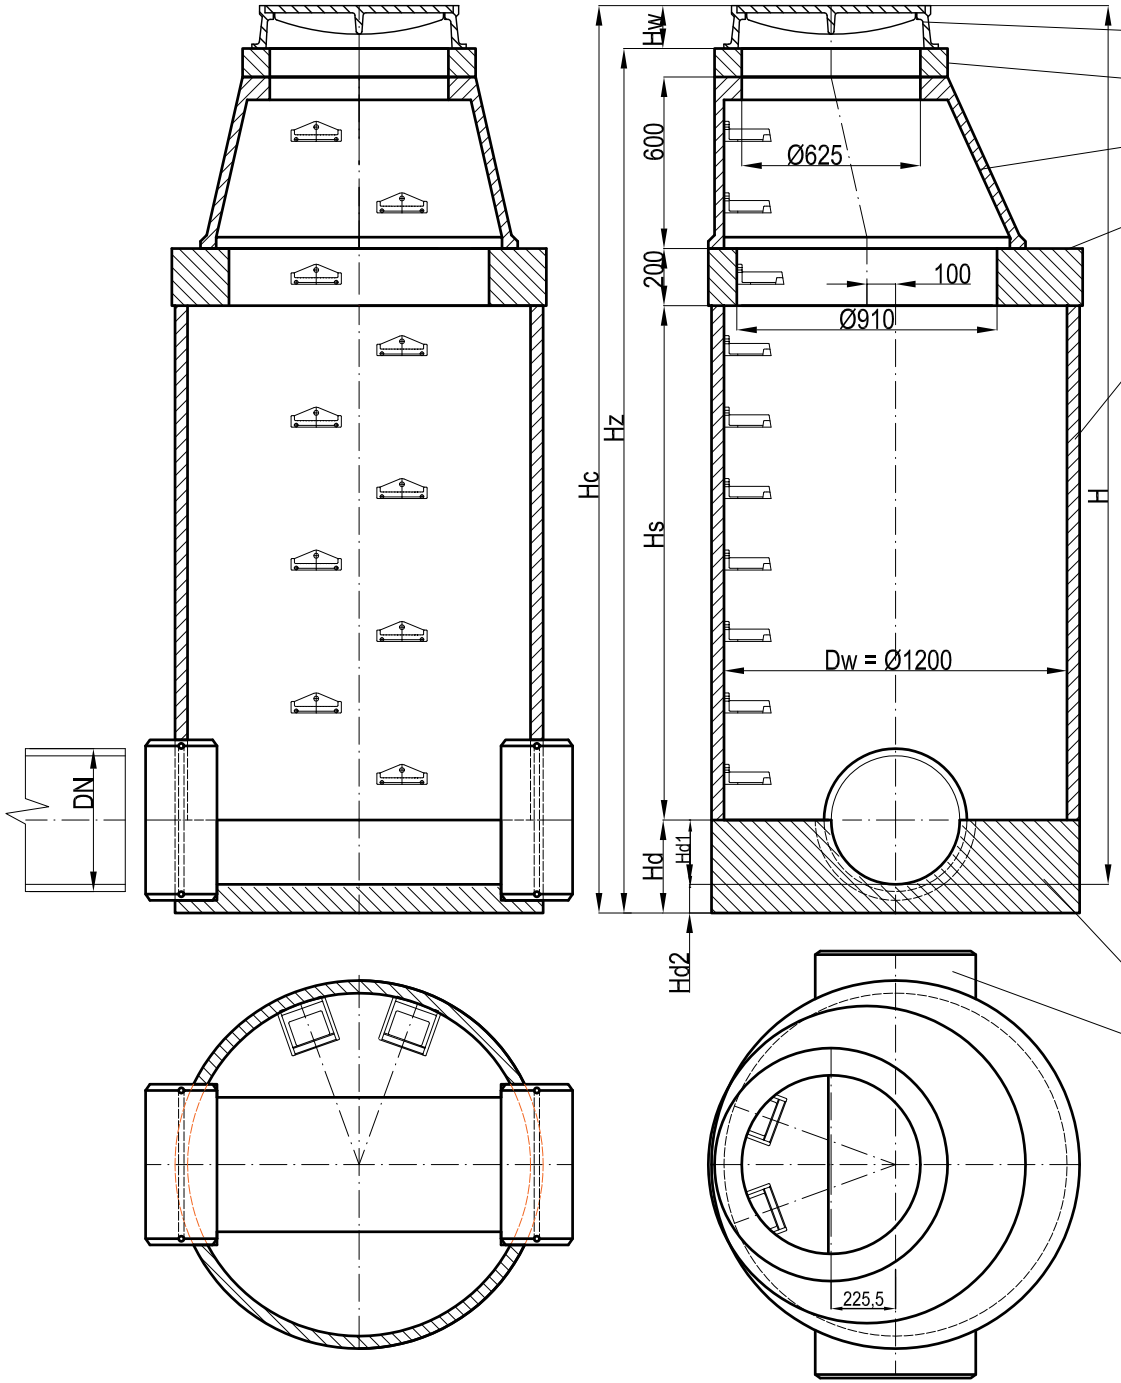

Właz kanałowy Φ600

Pierścień wyrównujący (jeżeli jest wymagany)

Zwężka redukcyjna M-Z-1000/600

Płyta redukcyjna 1200/1000

Segment komory M-B 1200

Dno studzienki Φ1200

Przejście szczelne DN160 do DN500

Studzienki wykonywane są na bazie segmentów zbiorników o średnicy Dw. Φ1000
Wymiary króćców wlotowych i wylotowych DN = Φ160 do Φ500
Wymiar H studzienki wg. wymagań zamawiającego
Pozostałe wymiary ustalane są indywidualnie do każdej studzienki w zależności od średnicy zbiornika, wysokości zbiornika i średnic króćców wlotowych i wylotowych.
Typ włazu kanałowego wg wymagań zamawiającego.
Studzienki spełniają wymagania normy PN-EN 14636-2.

Brzeska Fabryka Pomp I Armatury **MEPROZET** - Brzeg	Nazwa wyrobu I części I STUDZIENKA KANALIZACYJNA Z POLIMEROBETONU Ø1200 - TYP C (ze zwężką 1000/600)